



Los gabinetes deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

- Material utilizado: chapa de acero, laminado en frío calidad C-F (SPO), de acuerdo normas IRAM-IAS espesor mínimo 1.25mm.
- Grado de protección mínimo IP55.
- La pintura a utilizar estará compuesta por resina POLIESTER, con espesor mínimo de recubrimiento de 60 a 70 micrones.
- Color utilizado, (RAL 7032) texturado o Azul tráfico (RAL5017).
- En el Gabinete de Medidores : debe ser transparente (policarbonato transparente) facil de rabatir y desmontar, con 2 cerraduras para precintar.
- En el Gabinete de Salida: con contratapa calada para cada llave térmica y fijación para precintar.

## ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE MODULOS

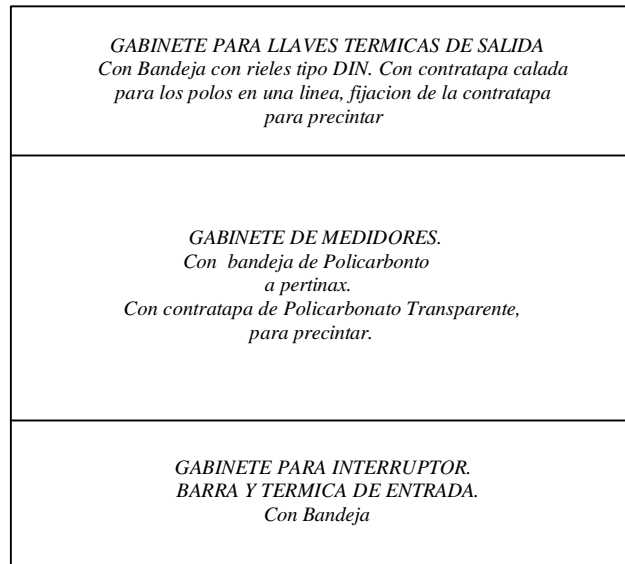

## MONTAJE TIPO

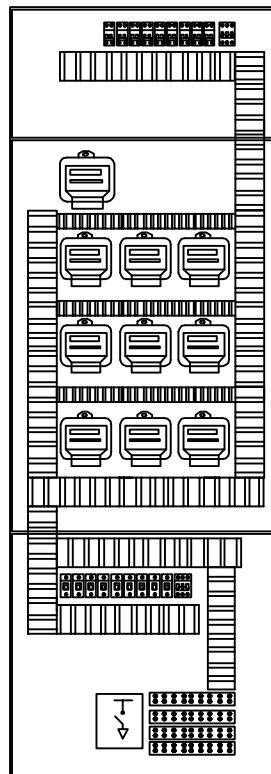

**IMPORTANTE:** Le corresponde al Titular y/o Usuario del Suministro mantener las instalaciones eléctricas propias en perfecto estado de conservación, recordando que dichas instalaciones se encuentran bajo su responsabilidad. Cuando el Usuario observe que las instalaciones de EDESAL S.A. no presentan un buen estado de seguridad, debe avisar inmediatamente a la distribuidora EDESAL S.A.